


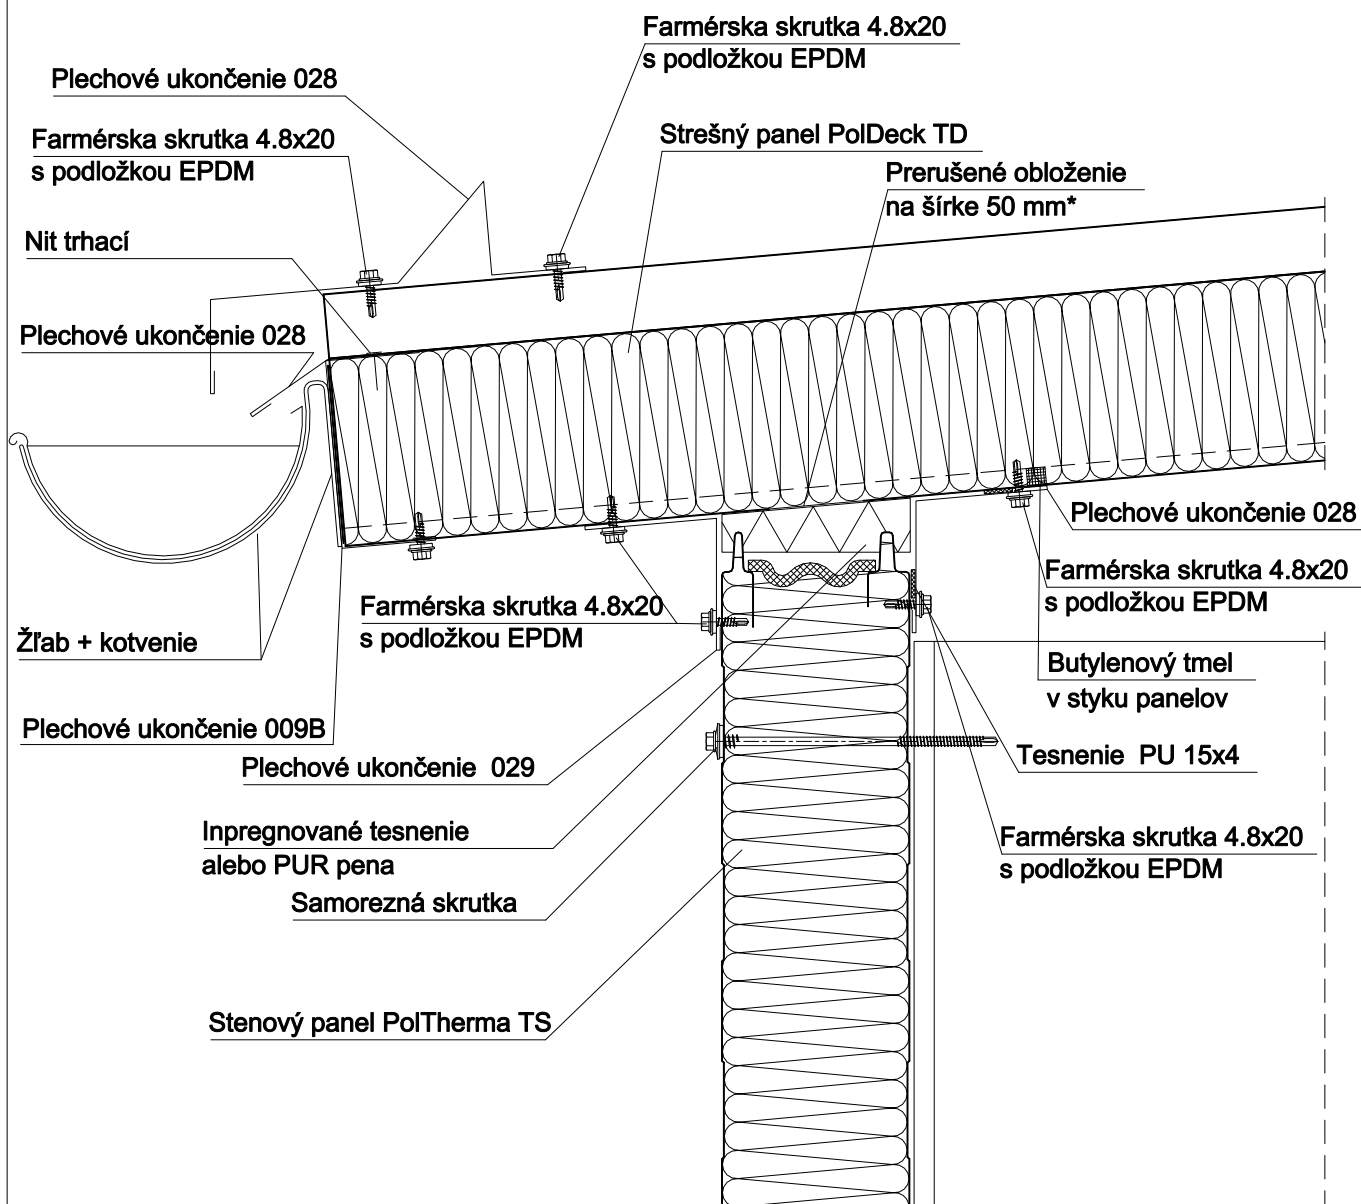

* v prípade prerušenia obloženia max. v dĺžke podpory 300 mm

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (níťov) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien oceľovej konštrukcie.

Projekt	—
	—

Zawartość	Stenový panel PolTherma TS/strešný PolDeck TD Spoj + okap (vertikálne uloženie) V1_A
-----------	---

Opracował	Włodzisław
-----------	------------

Data	2016.01.18
------	------------

Numer rys.	01-04-05-02_A
------------	---------------

Zmiana	A
--------	---

--	--

Skala	1:4
-------	-----

Plik	01-04-05-02_A.dwg
------	-------------------