


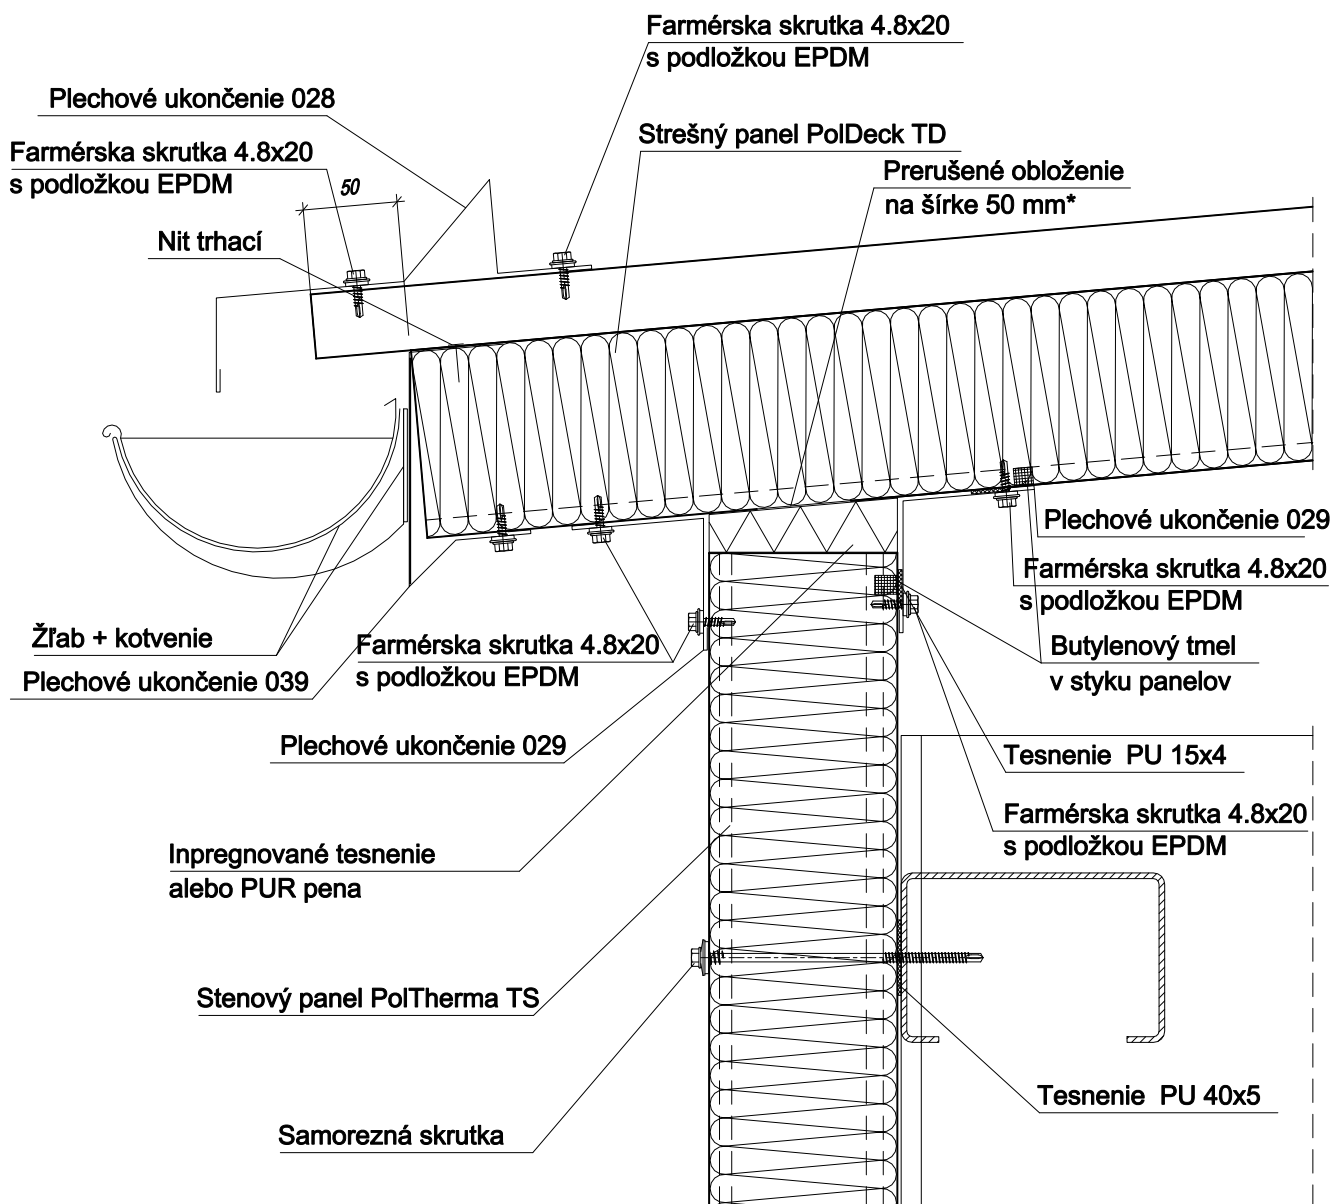

* v prípade prerušenia obloženia max. v dĺžke podpery 300 mm

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	—
	—

Zawartość	Stenový panel PolTherma TS/strešný PolDeck TD Spoj + okap (vertikálne uloženie) V4
-----------	---

Opracował	Włodzimierz
-----------	-------------

Data	2013.04.04
------	------------

Numer rys.	01-04-05-07
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

--	--

Skala	1:4
-------	-----

Plik	01-04-05-07.dwg
------	-----------------