


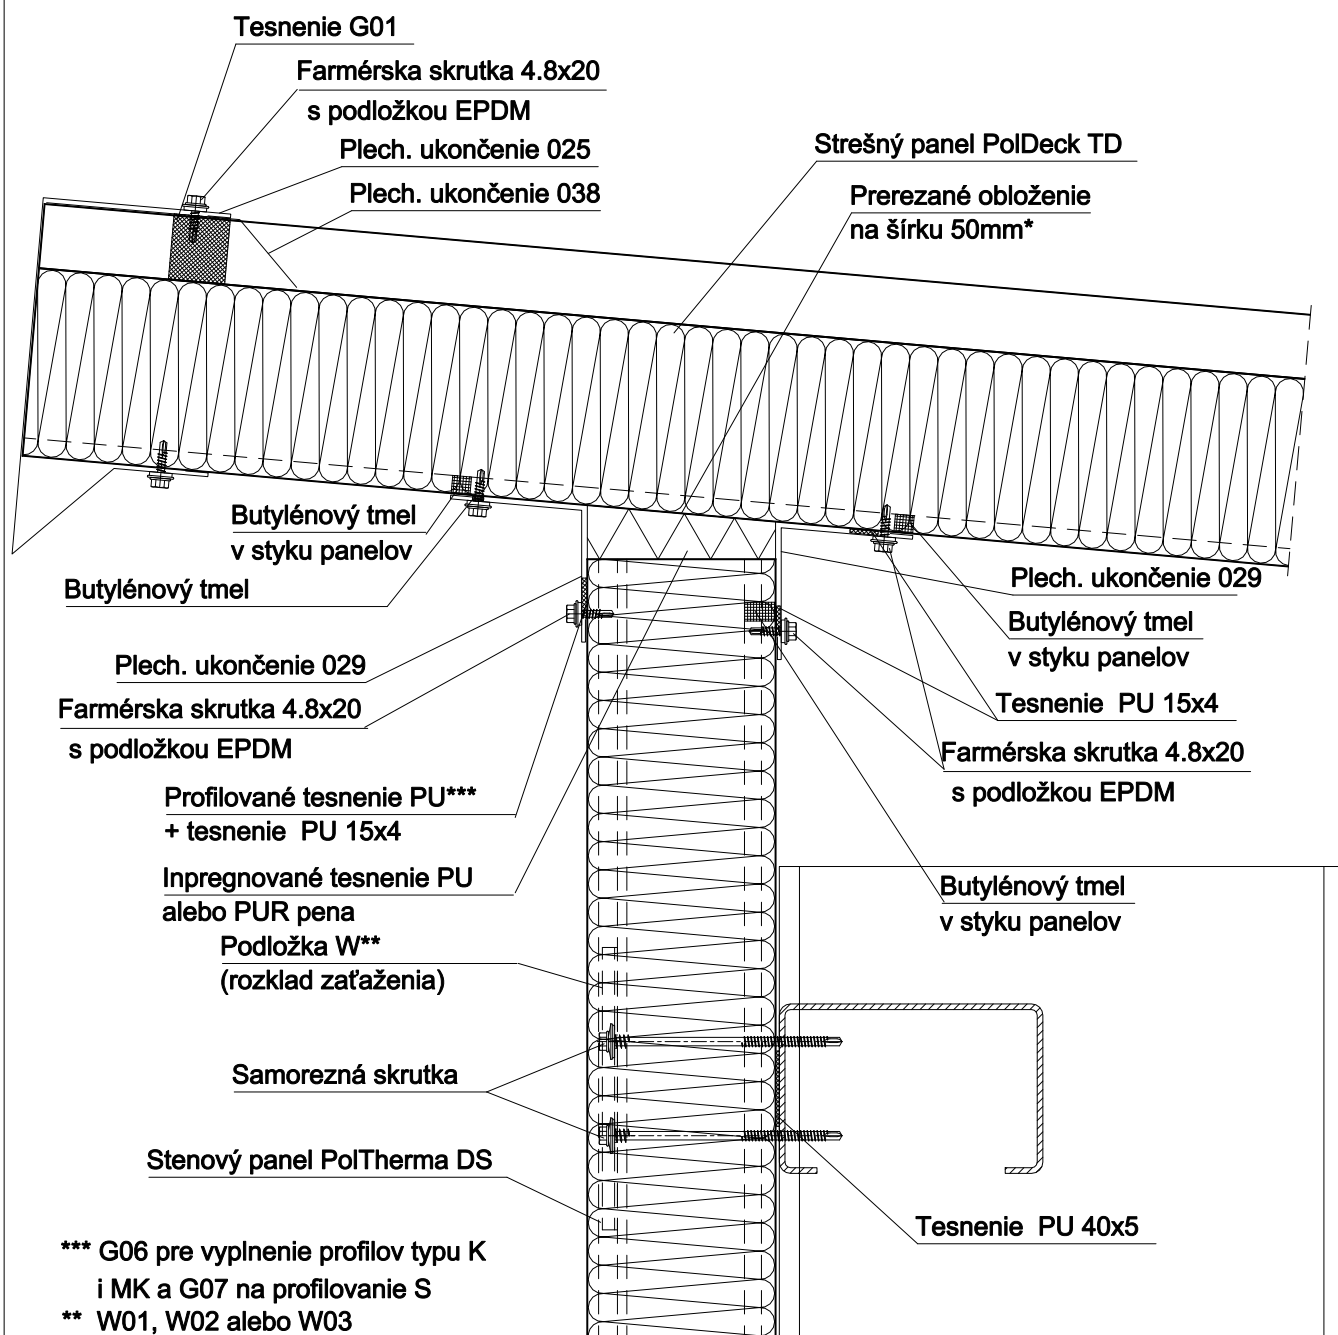

\*\*\* G06 pre vyplnenie profilov typu K

i MK a G07 na profilovanie S

\*\* W01, W02 alebo W03

\* v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpory 300mm

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

|            |                                                                                                        |        |            |       |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------------|
| Projekt    | —                                                                                                      |        |            |       |                 |
| Zawartość  | Stenový panel PolTherma DS/strešný PolDeck TD<br>Vertikálne uloženie—strecha s rôznym sklonom (zvrchu) |        |            |       | V1_A            |
| Opracował  | Włodzisław                                                                                             | Data   | 2010.09.28 | Skala | 1:4             |
| Numer rys. | 01-06-03-06                                                                                            | Zmiana | A          | Plik  | 01-06-03-06.dwg |