


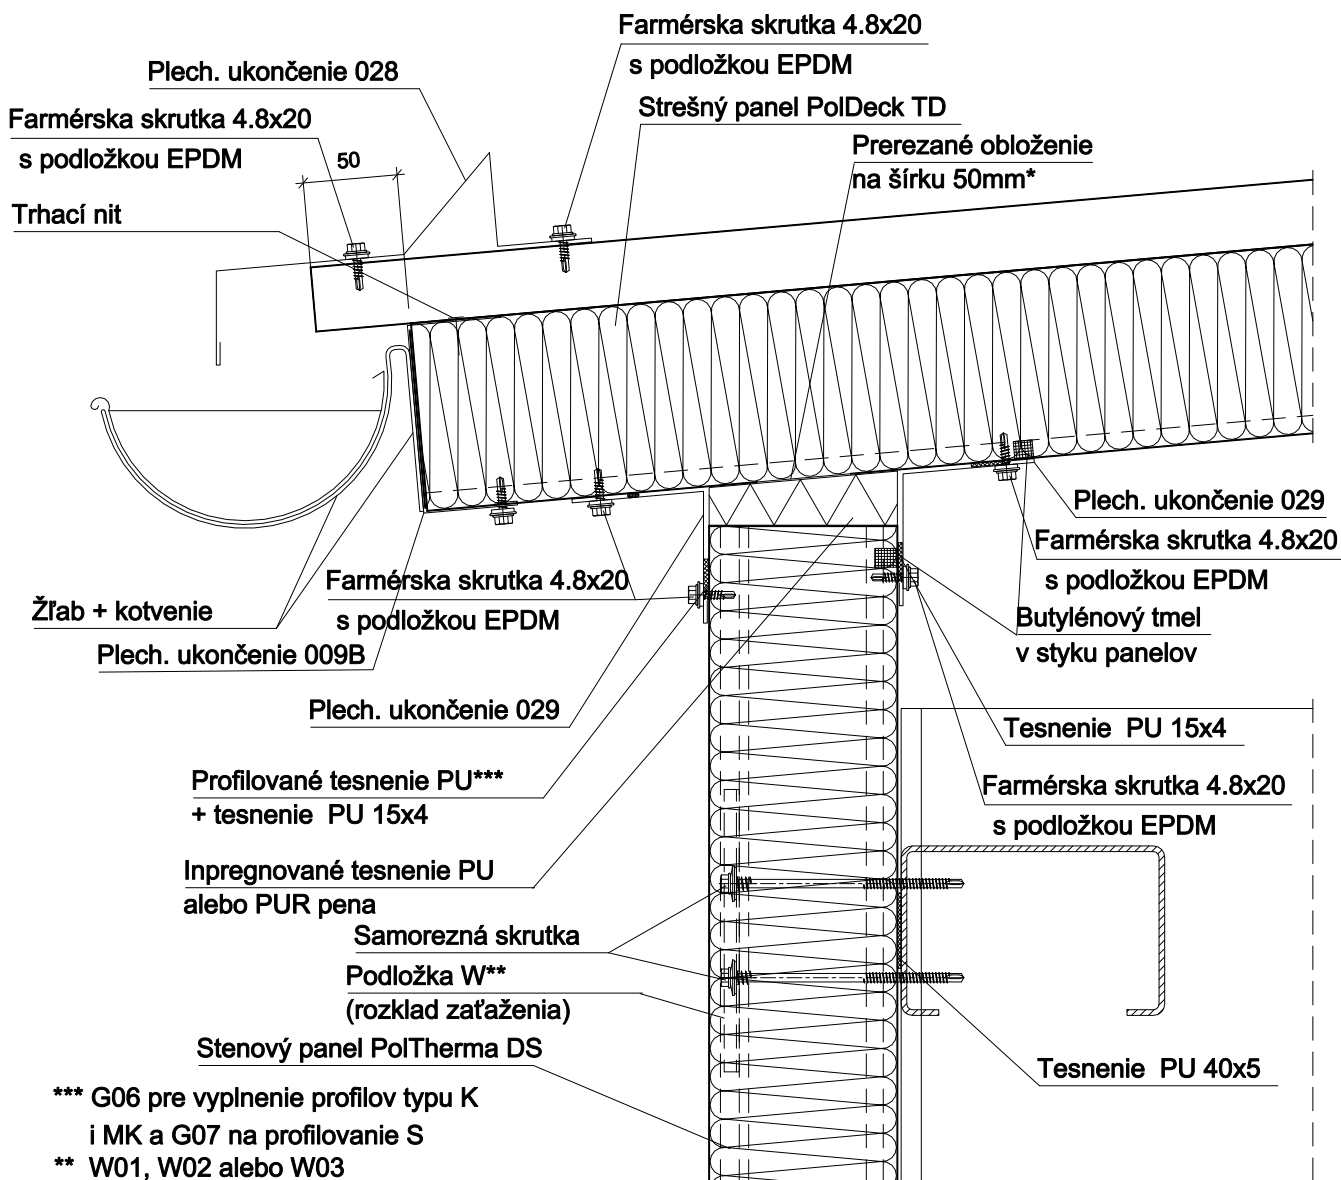

\*\*\* G06 pre vyplnenie profilov typu K

i MK a G07 na profilovanie S

\*\* W01, W02 alebo W03

\* v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpory 300mm

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

|         |   |
|---------|---|
| Projekt | — |
|         | — |

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zawartość | Stenový panel PolTherma DS/strešný PolDeck TD<br>Spoj + odkvap (vertikálne uloženie) V4_A |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Opracował | Włodzisław |
|-----------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| Data | 2016.01.18 |
|------|------------|

|       |     |
|-------|-----|
| Skala | 1:4 |
|-------|-----|

|            |               |
|------------|---------------|
| Numer rys. | 01-06-05-07_A |
|------------|---------------|

|        |   |
|--------|---|
| Zmiana | A |
|--------|---|

|      |                   |
|------|-------------------|
| Plik | 01-06-05-07_A.dwg |
|------|-------------------|