


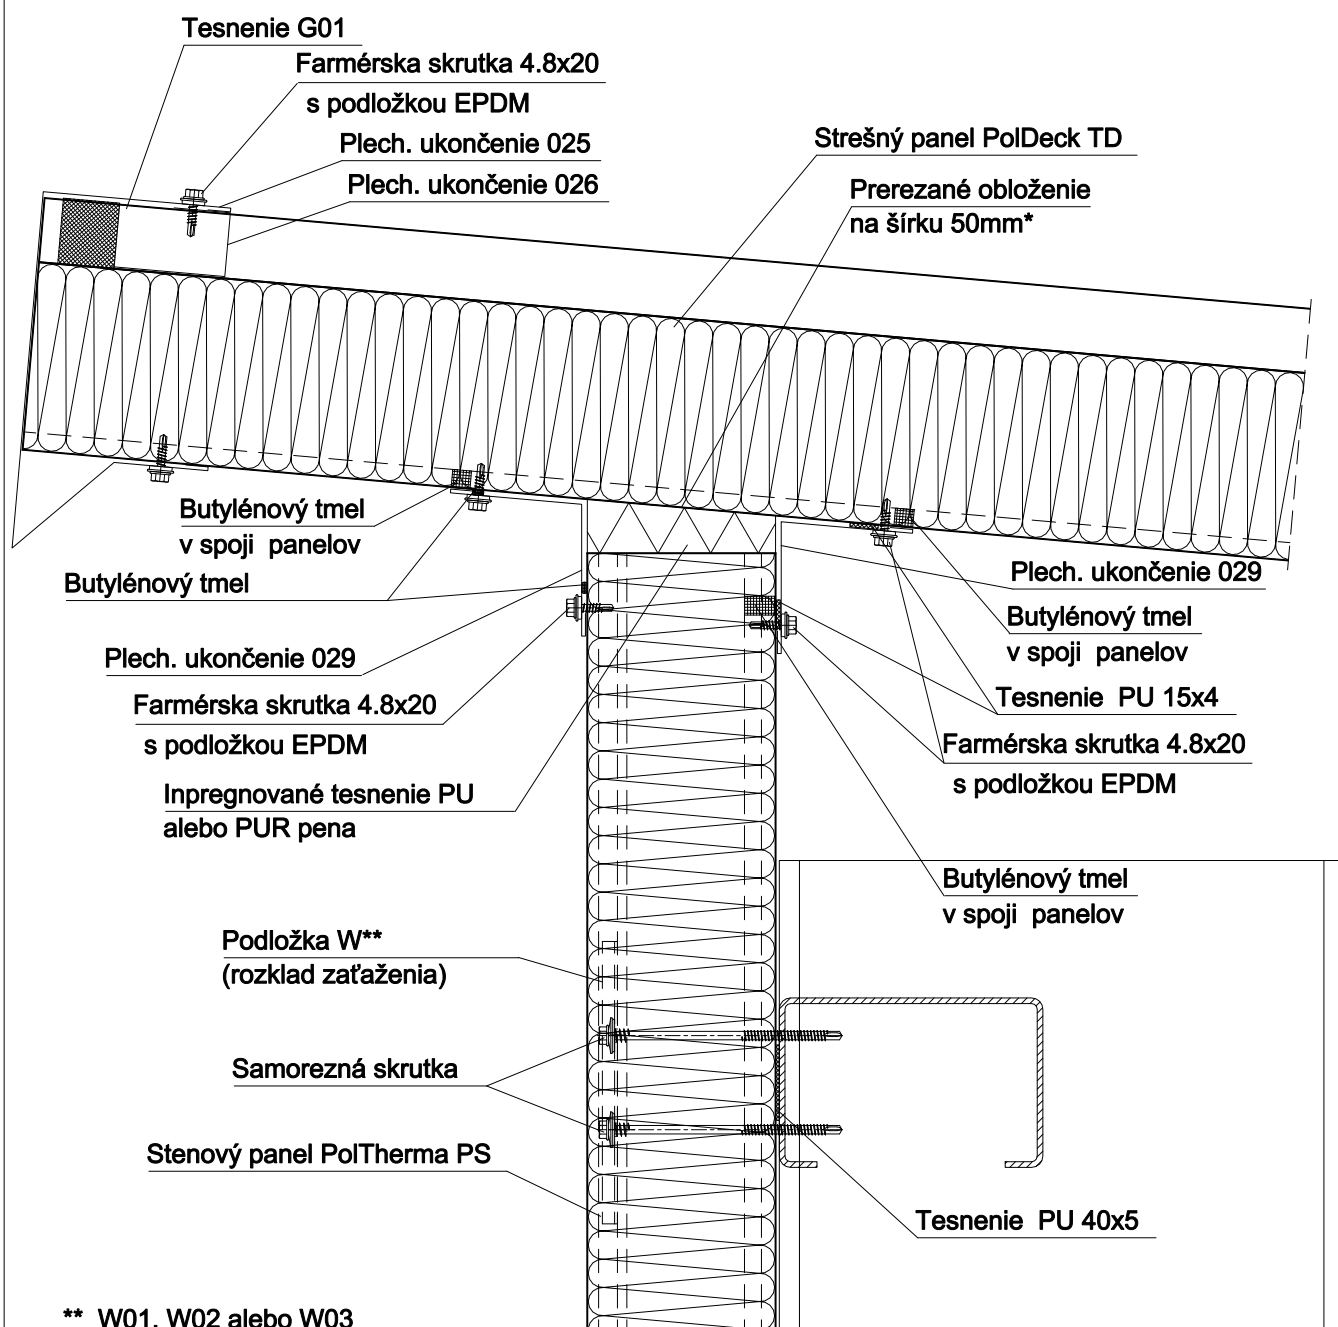

** W01, W02 alebo W03

* v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpory 300mm

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

Projekt	—
	—

Zawartość	Stenový panel PolTherma PS/strešný PolDeck TD Vertikálne uloženie—strecha s rôznym sklonom (zvrchu)
-----------	--

góra—V1

Opracował	Włodzisław
-----------	------------

Data	2010.09.28
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	01-07-03-01
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	01-07-03-01.dwg
------	-----------------