


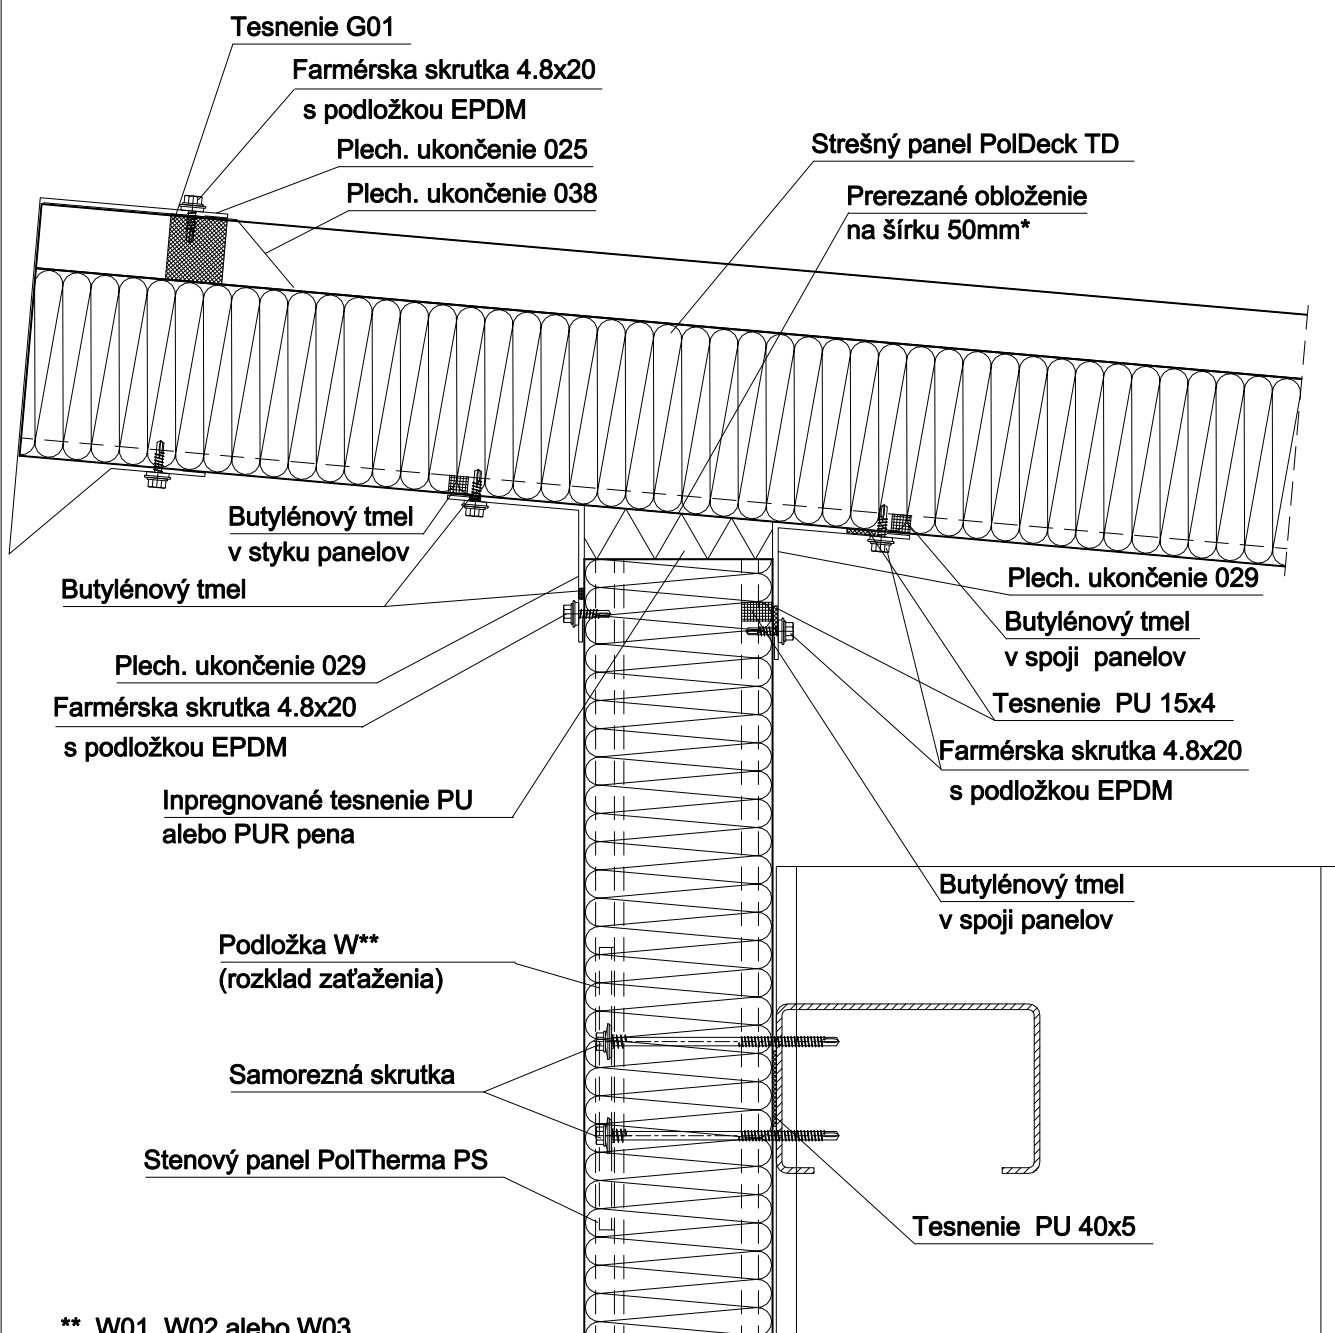

\*\* W01, W02 alebo W03

\* v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpory 300mm

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

|         |   |
|---------|---|
| Projekt | — |
|         | — |

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zawartość | Stenový panel PolTherma PS/strešný PolDeck TD<br>Vertikálne uloženie—strecha s rôznym sklonom (zvrchu) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

góra—V1\_A

|           |            |
|-----------|------------|
| Opracował | Włodzisław |
|-----------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| Data | 2010.09.28 |
|------|------------|

|       |     |
|-------|-----|
| Skala | 1:4 |
|-------|-----|

|            |             |
|------------|-------------|
| Numer rys. | 01-07-03-06 |
|------------|-------------|

|        |   |
|--------|---|
| Zmiana | A |
|--------|---|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Plik | 01-07-03-06.dwg |
|------|-----------------|