


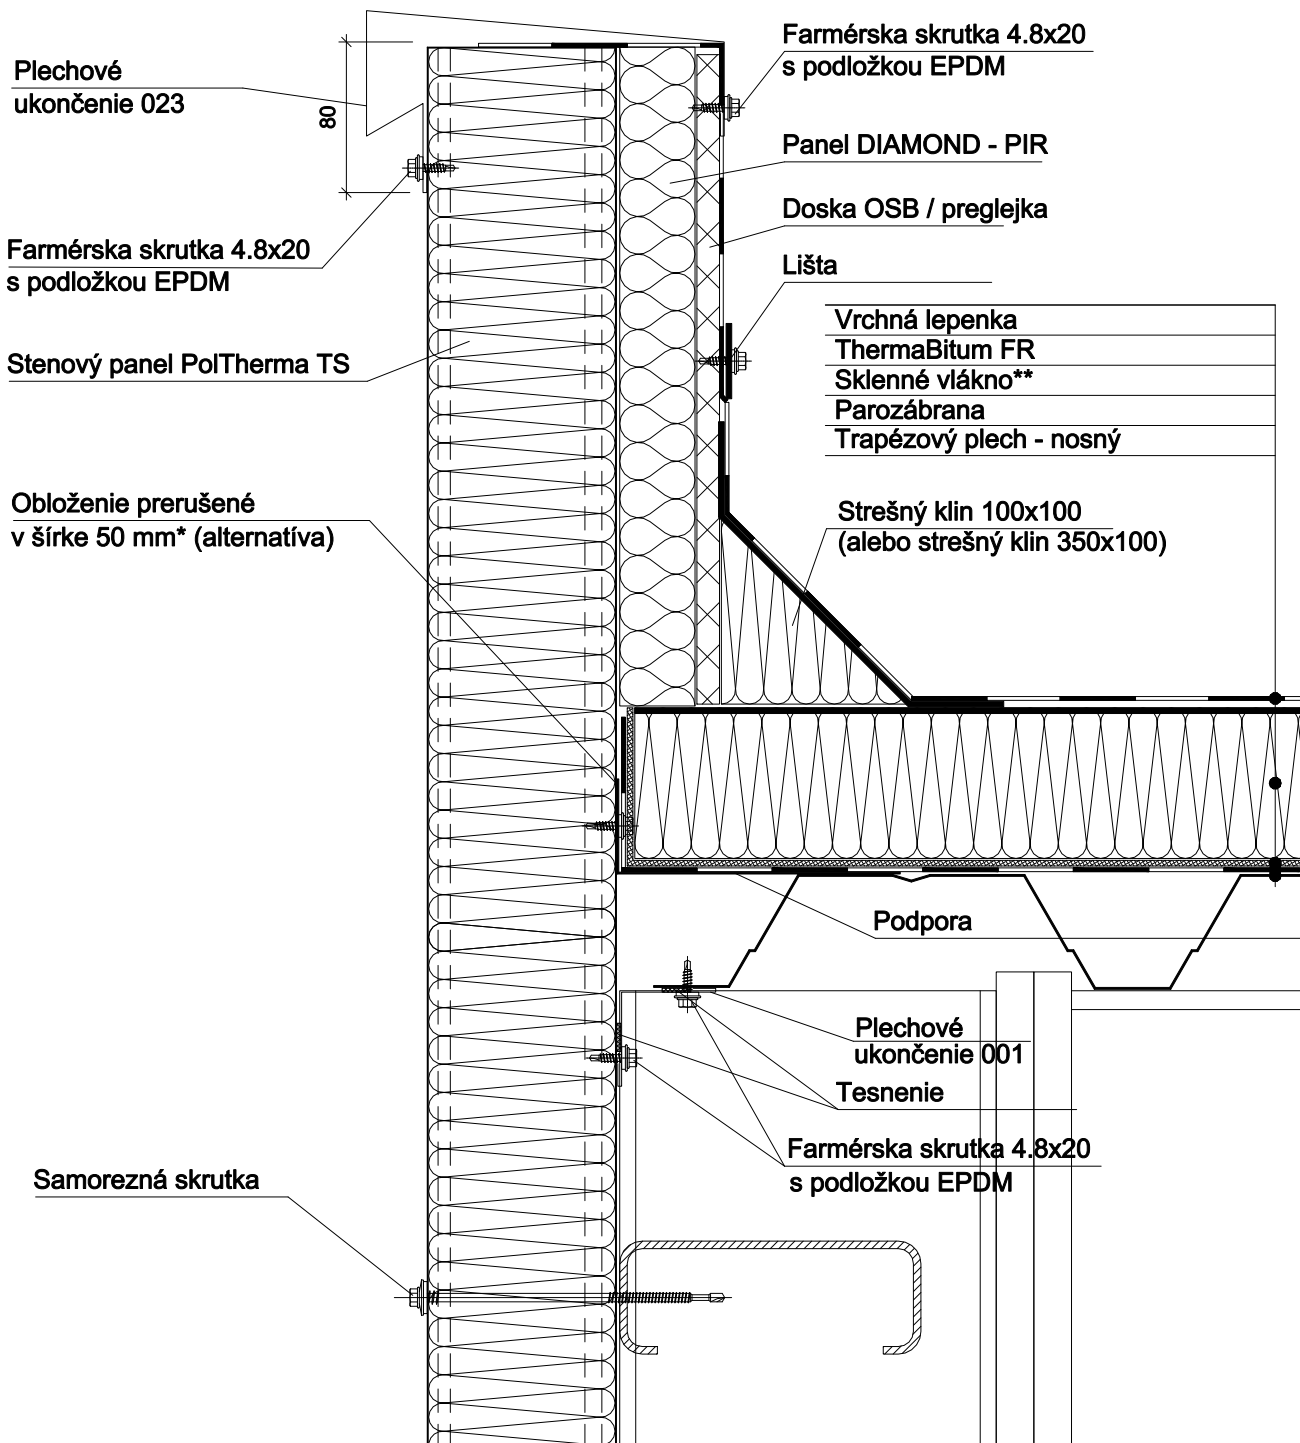

** - k získaniu klasifikácie REI 30 / pri pôvodných použitíach - ako alternatíva.

* v prípade podrezania obloženia max. dĺžke 300 mm

Použitie skrutiek - v súlade s odtrhovými skúškami, resp. podľa podmienok výrobcu s akceptovaním hrúbky izolácie a hrúbky materiálu do ktorého sa kotví panel.

Projekt	— — Stenový panel
---------	----------------------

Zawartość	PolTherma TS/ ThermoBitum FR Atika
-----------	---------------------------------------

Opracował	Włodzimierz
-----------	-------------


Data	2013.12.02
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	04-13-01-01
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	04-13-01-01.dwg
------	-----------------

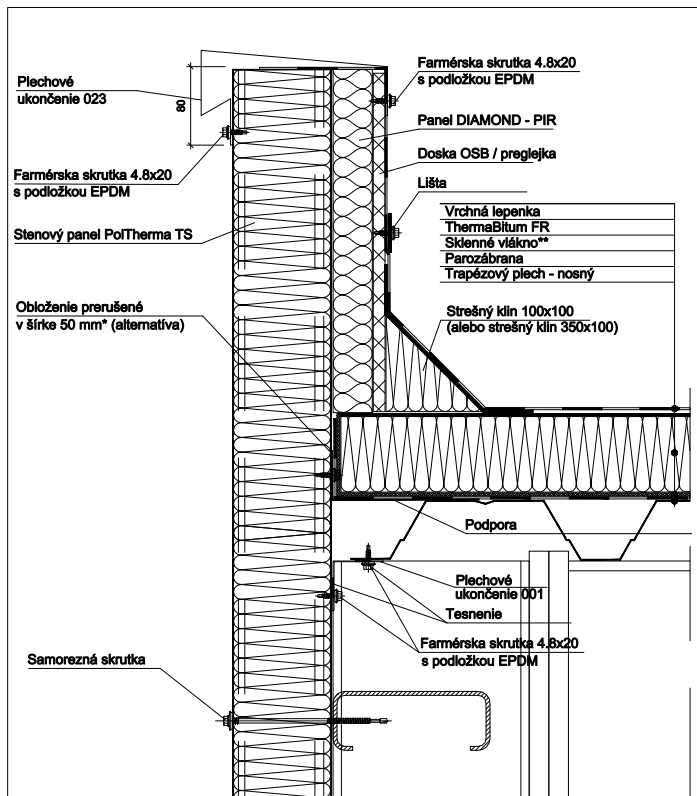

** - k získaniu klasifikácie REI 30 / pri pôvodných použitiach - ako alternatíva.

* v prípade podrezania obloženia max. dĺžka 300 mm

Použitie skrutiek - v súlade s odtrhovými skúškami, resp. podľa podmienok výrobcu s akceptovaním hrúbky izolácie a hrúbky materiálu do ktorého sa kotví panel.

Projekt	—		
	— Stenový panel		
Zawartość	PolTherma TS/ ThernaBitum FR		
	Atika		
Opracował	Włozamot	Data	2013.12.02
Numer rys.	04-13-01-01	Zmiana	A
		Skala	1:4
		Plik	04-13-01-01.dwg